


# REPORTE FOTOGRAFICO




---

PLANTA TRATADORA.



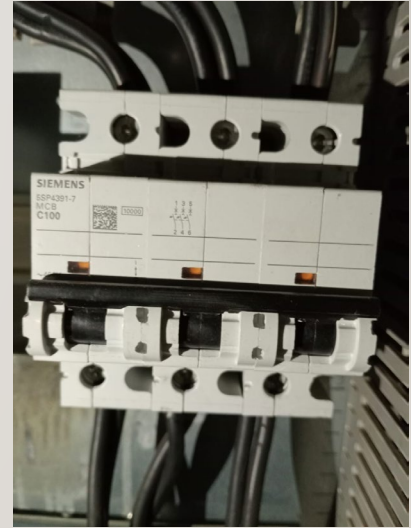

16 de febrero de 2024, desazolve planta tratadora, anticipo del sistema eléctrico.

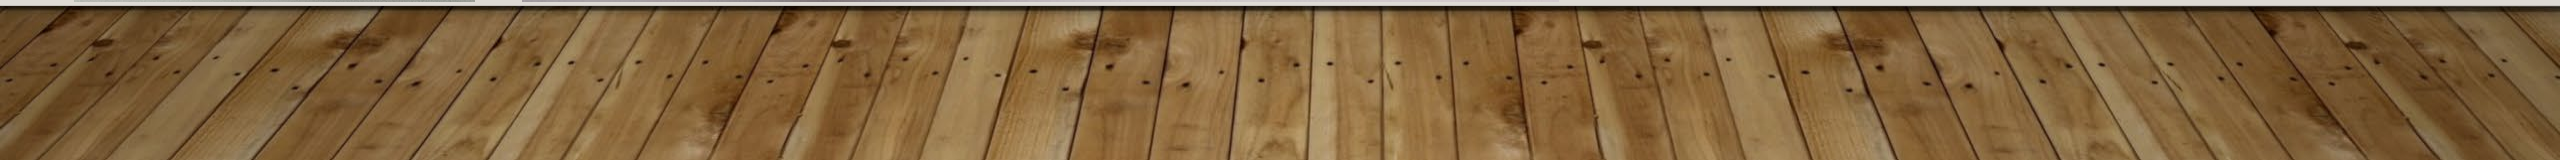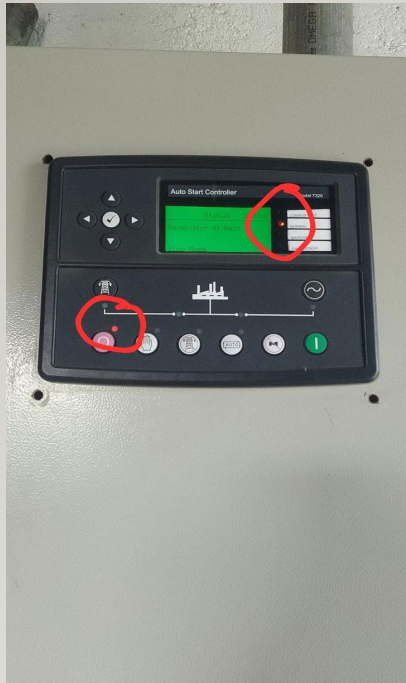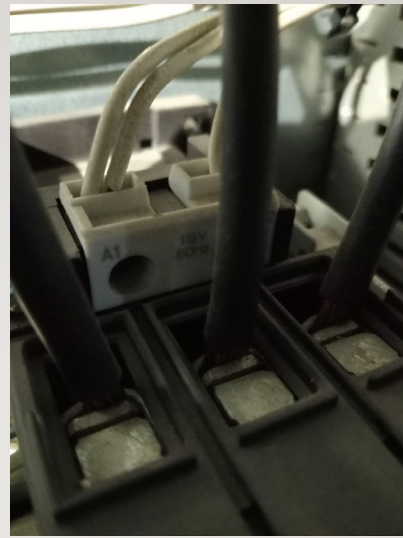




13 de marzo del 2024, arreglo de tubería en reactores en Planta tratadora de tratamiento en Residencial Bosque de los Encinos.






04 de marzo de 2024, instalación de bombas sumergible para lodos.

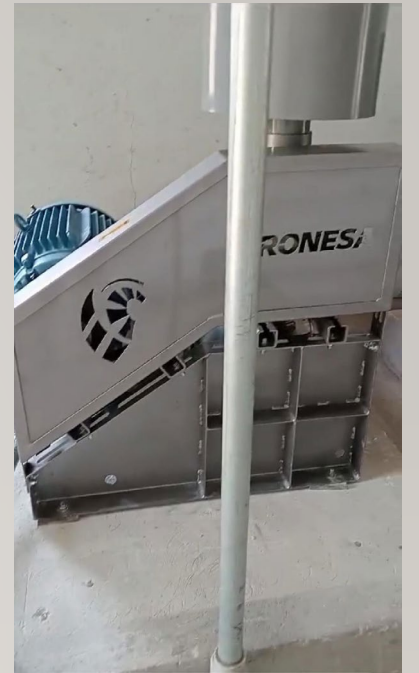

15 de marzo de 2024, suministro e instalación de soplador lobular de 25HP, MOD. 5MS

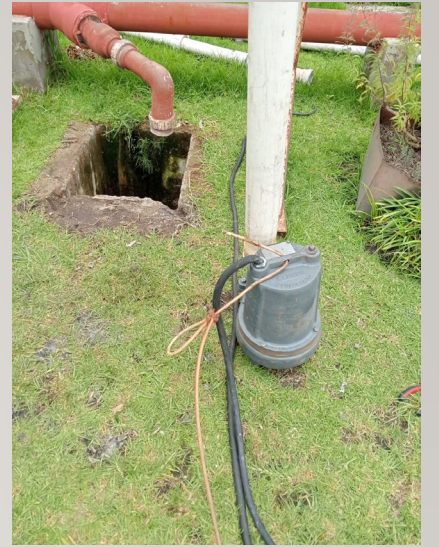

21 de marzo de 2024, suministro e instalación de bomba sumergible para lodos de 2 HP.



08 de abril de 2024, compra de Diesel de un mes, por corte de suministro eléctrico CFE en planta tratadora.

Se realizo la programación del PLC, en el sistema eléctrico.  
Conexiones de arrancadores, guardamotores, timer y peinado de tablero general.


08 de mayo de 2024, terminación de trabajos eléctricos, instalación de bomba trituradora, reparación de bomba y reacomodo de tuberías en reactores.



24 de mayo de 2024, limpieza de 6 reactores de la planta tratadora.



31 de mayo de 2024, suministro de bomba trituradora, marca EVANS

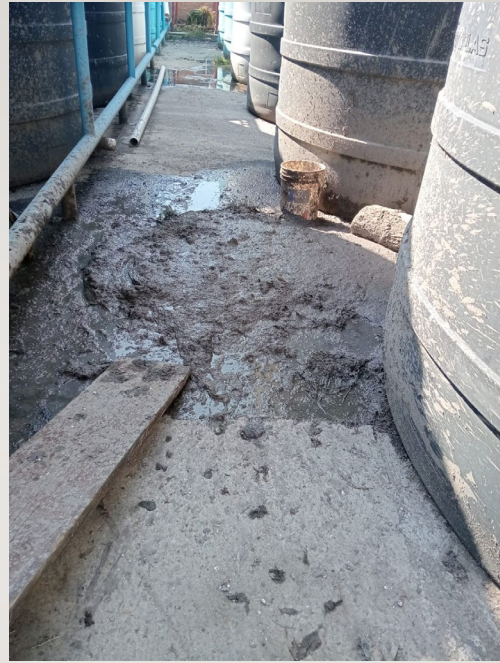

11 de junio de 2024, trabajos planta tratadora





26 de junio de 2024, trabajo planta tratadora.

03 de julio de 2024, mantenimiento soplador.



09 de julio de 2024, pago planta tratadora



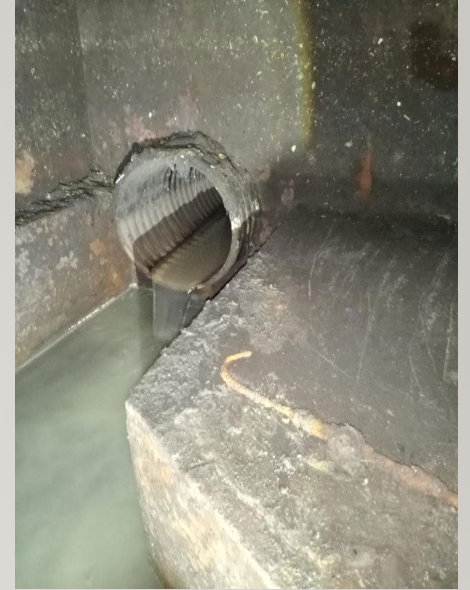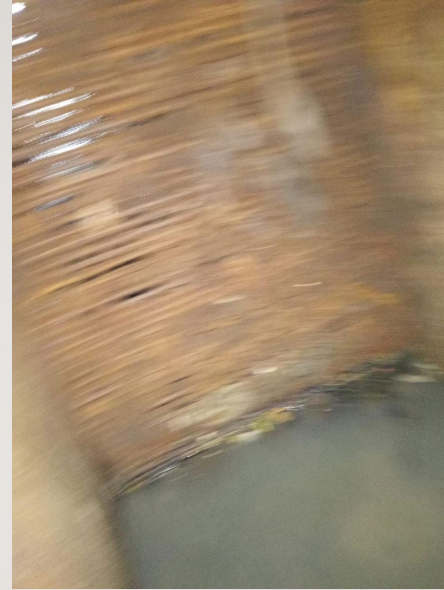

14 de agosto de 2024, mantenimiento planta tratadora.



19 de agosto 2024, reparación de bombas y 03 de julio de 2024, reparación de 2 bombas.